

## PERANCANGAN JARINGAN WLAN BERDASARKAN CAKUPAN AREA DAN KAPASITAS PADA KAMPUS II PNUP

Zawiyah Saharuna<sup>1)</sup> dan Rini Nur<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Dosen Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ujung Pandang

### ABSTRACT

This study was conducted in Campus 2 Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) which doesn't have a wireless network infrastructure, while already used since the academic year of 2015/2016. Based on such condition, we proposed a design of wireless network which considers the coverage area and capacity. The results showed that the design of wireless network based on coverage area required 15 units AP for JTE, 20 units AP for JAK, and 19 units AP for JAN. While for the design of wireless networks based on coverage area and capacity required 20 units AP for JTE, 25 units AP for JAK, and 25 units AP for JAN. The results indicate that the design of the AP placement on Campus 2 PNUP should consider the coverage area and capacity, due to the design that only considers the coverage area can only meet 77,00% the need of AP.

**Keywords:** coverage, capacity.

### PENDAHULUAN

Jaringan *wireless* atau dikenal juga dengan jaringan tanpa kabel (nirkabel) sangat efektif dan efisien digunakan untuk mencukupi kebutuhan akses internet. Hal ini dikarenakan adanya proses instalasi yang mudah, biaya perawatan yang murah, ketersediaan jalur yang tak terbatas, serta tingkat fleksibilitas yang tinggi [1].

Jaringan *wireless* pada suatu area memiliki karakteristik yang berbeda dengan area lain, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda pula. Perbedaan terjadi karena adanya perbedaan struktur bangunan, jenis-jenis penghalang seperti tembok beton, dinding yang terbuat dari bahan kaca maupun kayu, dan keberadaan furniture. Faktor-faktor tersebut akan memberikan pengaruh yang berbeda bagi pancaran radio dari perangkat *Access Point* (AP), begitu juga dengan penghalang yang bersifat sementara seperti keberadaan manusia. Hal ini menjadikan propagasi radio dalam gedung atau ruangan menjadi susah untuk diprediksi. Keberadaan berbagai penghalang dapat menimbulkan sinyal redaman yang akan mempengaruhi cakupan area dari AP [2].

Ketika mendesain jaringan *wireless* atau WLAN tidak cukup dengan mempertimbangkan cakupan area saja, tetapi faktor kapasitas dari perangkat AP juga harus diperhitungkan. Kapasitas akan sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas perangkat pengguna yang terhubung ke jaringan, serta jenis aplikasi yang banyak diakses oleh pengguna.

Penelitian ini mengangkat kasus pada *Kampus II Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) yang belum memiliki fasilitas jaringan WLAN, padahal pemanfaatannya sudah dimulai pada awal tahun ajaran 2015/2016. Saat ini Kampus II PNUP memiliki empat gedung yang terdiri dari gedung Jurusan Teknik Elektro, gedung Jurusan Akuntansi, gedung Jurusan Administrasi Niaga, dan gedung Auditorium.*

*Untuk membangun jaringan WLAN pada Kampus 2 PNUP tentunya harus disertai dengan perencanaan yang matang. Faktor-faktor seperti kebutuhan pengguna, penentuan posisi AP, dan konfigurasi harus dipertimbangkan dalam perencanaan, sehingga dapat meminimalkan permasalahan yang timbul ketika diimplementasikan secara langsung.*

### KAJIAN LITERATUR

Bagian ini berisi kajian literatur yang dijadikan sebagai penunjang konsep penelitian. Kajian literatur tidak terbatas pada teori saja, tetapi juga bukti-bukti empiris. Hipotesis penelitian (jika ada) harus dibangun dari konsep teori dan didukung oleh kajian empiris (penelitian sebelumnya). [Times New Roman, 11, normal].

Beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diuraikan pada bagian ini. Yeong, dkk mengatakan bahwa prediksi propagasi dan teknik pengukuran nirkabel adalah ide dibalik suksesnya penyebaran jaringan indoor *Wireless Local Area Network* (WLAN). Oleh karena itu, solusi yang diusulkan untuk memonitor dan merencanakan WLAN standar IEEE 802.11 a/b/g/n adalah berdasarkan prediksi propagasi dan teknik pengukuran dengan visualisasi kontur berwarna. Prediksi sinyal radio atau perencanaan kerja didasarkan pada model teoritis, sedangkan metode pengukuran dan pemantauan didasarkan pada model empiris. Visualisasi akan menunjukkan hasil pemantauan WLAN dan perencanaan kerja berdasarkan efek propagasi sinyal *wireless* dari beberapa lantai bangunan. Perangkat eksperimen

menggunakan dua *band* frekuensi yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz untuk AP tipe 802.11n, frekuensi 2,4 GHz untuk tipe 802.11g, dan laptop sebagai penerima sinyal *wireless* [3].


Selanjutnya, Widyaningsih Bekti dkk. melakukan penelitian yang sama dengan lokasi penelitian gedung PPTIK Universitas Brawijaya. Dua model propagasi nirkabel, yaitu model empiris dan teoritis yang terkait dengan optimasi cakupan area, *overlapping channel* dan kinerja jaringan nirkabel. Optimasi dari perencanaan jaringan Wi-Fi menghasilkan rata-rata RSSI mencapai -40 dBm sampai -55 dBm, *power* 17-18 dBm, dan kanal yang diterapkan adalah kanal 1 sampai 11 secara *non overlapping* pada desain jaringan yang terdiri dari banyak AP secara berdekatan. Hasil optimasi tersebut tergambar pada topologi baru yang disertai dengan *display contour* dan tersebar diseluruh area [4].

Nurwarsito H, dkk. melanjutkan penelitian dari Widyaningsih dengan membuat perencanaan jaringan *high performance wireless*. Pada penelitian tersebut dipertimbangkan cakupan sinyal AP. Untuk cakupan area, diperoleh *range* nilai RSSI -40 sampai -55 dBm, *power* AP untuk area 72 m<sup>2</sup> menggunakan 18 dBm, dan *channel* frekuensi diatur dari *channel* 1 sampai 11 sehingga tidak terjadi *overlapping channel* [5].

Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu desain jaringan *WLAN* pada Kampus II PNUP berdasarkan cakupan area dan kapasitasnya.

**A. Cakupan Area**

Cakupan area dari *access point* sangat dipengaruhi oleh keberadaan dinding penghalang. Pemodelan untuk propagasi sinyal *access point* dalam ruangan menggunakan pemodelan *multi-wall* seperti diilustrasikan pada Gambar 1.

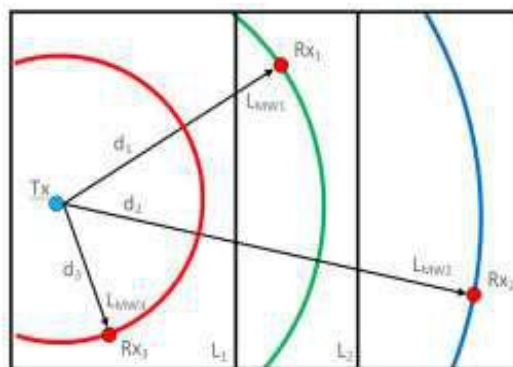

**Gambar 1 Ilustrasi Pemodelan Multi-wall**

Sedangkan untuk persamaan matematisnya sebagai berikut [6]:

$$L_{mw}(d) = L_0 + 10\gamma \log(d) + \sum_{i=1}^M L_i \quad (1)$$

Dimana  $L_0$  adalah nilai referensi rugi-rugi pada jarak 1 m, yaitu sebesar 40,05 dB.  $\gamma$  adalah faktor eksponen *pathloss*,  $d$  adalah jarak dalam satuan meter dan  $L_i$  adalah faktor *attenuasi* dalam satuan dB, dan  $M$  adalah jumlah dinding diantara antena pengirim dan penerima. Nilai  $L_i$  telah diperinci pada Tabel 1.

**Tabel 1 Jenis penghalang dan nilai attenuasinya**

No.	Jenis Penghalang	Attenuasi
1	Concrete Wall	12 dB
2	Brick Wall	10 dB
3	Dry Wall	3 dB

**B. Kapasitas**

Penempatan AP berdasarkan kapasitas harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kemampuan dari infrastruktur jaringan *wireless*.
2. Tipe, jumlah, dan kemampuan dari perangkat *client*[7].
3. Tipe aplikasi yang akan digunakan.
4. Mobilitas pengguna dalam jaringan.
5. Level minimum *throughput* yang disediakan oleh jaringan.

Berdasarkan kelima poin diatas dapat ditentukan kebutuhan *airtime* bagi setiap perangkat pengguna berdasarkan aplikasi yang dijalankan, sehingga kebutuhan total AP dapat dihitung menggunakan persamaan (2) dan (3) [8]:

$$ARD = \frac{AT}{Max DT} \tag{2}$$

dimana:

ARD = Kebutuhan *Airtime* setiap perangkat

AT = *Throughput* aplikasi

Max DT = Maksimal *throughput* setiap perangkat

$$Total AP = \sum TD \times ARD \tag{3}$$

dimana:

Total AP = Jumlah *access point*

TD = Kuantitas suatu perangkat Pengguna

### METODE PENELITIAN

Tahapan-tahapan dalam desain jaringan *WLAN* berdasarkan cakupan area dan kapasitas pada gedung Jurusan Teknik Elektro (JTE), Jurusan Akuntansi (JAK), dan Jurusan Administrasi Niaga (JAN) secara garis besar dijelaskan pada Gambar 2.



Gambar 2 Tahapan Desain Penempatan AP

Tahapan perancangan penempatan AP dimulai dengan melakukan analisis terhadap kebutuhan pengguna. Pada tahapan ini diperoleh hasil seperti pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Perangkat Pengguna

Model Perangkat	Radio Wifi	Channel	Power Transmit	Max Data Rate
Netbook	802.11n	2,4 GHz	11-17 dBm	72 Mbps (Up)
	1x2:2	1-11		144/300 Mbps (down)
Laptop	802.11n	2,4 GHz	17-20 dBm	144 Mbps
	2x2:2	1-11		
Smart phone	802.11n	2,4 GHz	1-11 dBm	65-72 Mbps
	1x1:1	1-11		

Tabel 3. Aplikasi

Aplikasi	Target Throughput	Airtime/device (%)
Web-browsing/email (heavy)	1 Mbps	2,77
Web-browsing/email (moderate)	500 Kbps	1,39
Youtube HD 720	2,5 Mbps	6,93
Youtube Standard Defenition 360p	750 Kbps	2,08
Web-browsing/email (light)	250 Kbps	0,7
E-learning	2 Mbps	5,55

Tahapan kedua adalah tahapan perencanaan dan perancangan penempatan AP. Pada tahapan ini digunakan data denah gedung JTE lantai 1 dan lantai 2, denah gedung JAK lantai 1 sampai dengan lantai 3, dan denah gedung JAN lantai 1 sampai dengan lantai 3.

Jenis penghalang yang diperhitungkan adalah dinding bangunan dan sekat antar ruangan. Dinding utama bangunan terbuat dari beton atau disebut *concrete wall*, beberapa dinding juga terbuat dari batako (*brick wall*), dan sekat dalam ruangan terbuat dari gypsum (*dry wall*). Masing-masing material ini memiliki nilai redaman/attenuasi yang berbeda. Selanjutnya adalah tahapan analisis hasil perancangan. Masing-masing hasil desain akan dianalisis dan kemudian membandingkannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Rancangan penempatan AP pada gedung JTE, JAK, dan JAN menggunakan dua skenario, yaitu skenario 1 mempertimbangkan cakupan area saja dan skenario 2 mempertimbangkan cakupan area dan kapasitas. Spesifikasi perangkat AP yang digunakan adalah AP 121 (802.11n 2x2:2) dengan antenna internal dan *dual radio*. Daya pancar sebesar 18 dBm dan sensitivitas sinyal sebesar -80 dBm untuk skenario 1 dan -70 dBm untuk skenario 2.

### Skenario 1

Gedung Jurusan Teknik Elektro Ketika merancang penempatan AP berdasarkan cakupan area saja, maka posisi penempatan AP diatur agar dapat mencakup seluruh area layanan atau area yang diprioritaskan memperoleh sinyal AP. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam skenario ini adalah kondisi fisik bangunan dan jenis materialnya.

Lantai 1 membutuhkan tujuh perangkat AP agar semua area mendapatkan sinyal rssi dari AP. Ketujuh AP tersebut masing-masing ditempatkan di laboratorium pengukuran, ruang instruktur laboratorium elektronika digital & mikroprosesor, ruang workshop instalasi, koridor bagian selatan, koridor bagian utara, koridor bagian barat, dan ruang staf. Besar nilai rssi yang terukur dari AP berkisar -35 dbm sampai -80 dBm. Hasil rancangan penempatan AP pada lantai 1 gedung JTE dan peta sebaran sinyal rssi dari masing-masing AP ditunjukkan dalam Gambar 3.

Sedangkan lantai 2 membutuhkan delapan (8) perangkat AP yang masing-masing ditempatkan di ruang praktek 1, ruang praktek 4, ruang praktek 7, koridor bagian selatan, ruang theater, koridor bagian utara, ruang staf/rapat, dan ruang seminar.

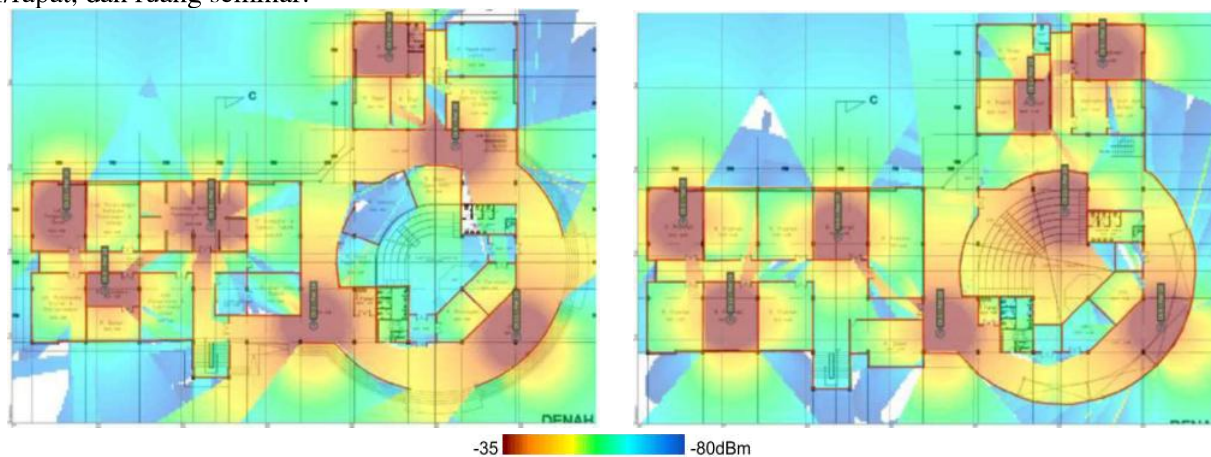


**Gambar 3 Peta sinyal rssi lantai 1 gedung JTE**

Besar nilai rssi yang terukur dari kedelapan AP tersebut berkisar -35 dBm sampai -80 dBm. Hasil rancangan penempatan AP pada lantai 2 gedung JTE dan peta sinyal rssi dari masing-masing AP ditunjukkan pada Gambar 4.

### Gedung Jurusan Akuntansi (JAK)


Denah gedung JAK berbeda dengan JTE. JAK terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 membutuhkan 6 perangkat AP agar semua area mendapatkan sinyal rssi dari AP. Keenam AP tersebut masing-masing ditempatkan di ruang pembina kemahasiswaan, ruang staf, ruang koridor selatan, ruang kajur, ruang layanan informasi, dan ruang HMJ. Besar nilai rssi yang terukur dari AP berkisar -35 dBm sampai -80 dBm. Hasil rancangan penempatan AP pada lantai 1 gedung JAK dan peta sebaran sinyal rssi dari masing-masing AP ditunjukkan dalam Gambar 4 kiri.

Lantai 2 membutuhkan 7 perangkat AP agar semua area mendapatkan sinyal rssi dari AP. Ketujuh AP tersebut masing-masing ditempatkan di ruang kelas 1, ruang kelas 2, hall tengah, ruang Dosen, ruang kelas 4, ruang kelas 5, dan ruang *case study*. Besar nilai rssi yang terukur dari AP berkisar -35 dBm sampai -80 dBm. Hasil rancangan penempatan AP pada lantai 1 gedung JAK dan peta sebaran sinyal rssi dari masing-masing AP ditunjukkan dalam Gambar 4 kanan.

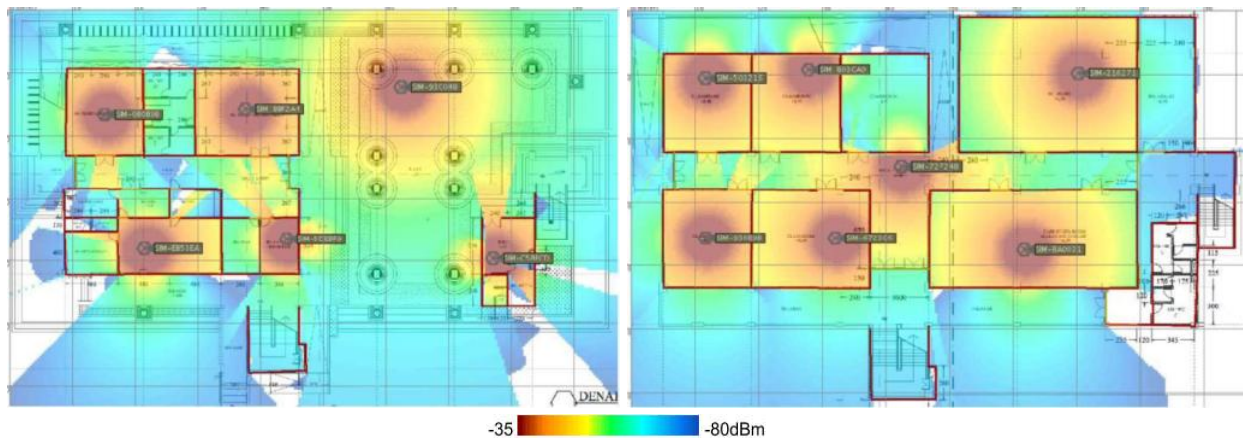

**Gambar 5 Peta sinyal rssi lantai 1 dan 2 gedung JAK**

Selanjutnya, lantai 3 membutuhkan 7 perangkat AP agar semua area mendapatkan sinyal rssi dari AP. Ketujuh AP tersebut masing-masing ditempatkan di laboratorium bahasa, laboratorium Akuntansi, Hall tengah, ruang Aula mini, laboratorium Komputer, laboratorium Multifungsi, dan laboratorium Multimedia. Besar nilai rssi yang terukur dari AP berkisar -35 dBm sampai -80 dBm. Hasil rancangan penempatan AP pada lantai 3 gedung JAK dan peta sebaran sinyal rssi dari masing-masing AP ditunjukkan dalam Gambar 6.

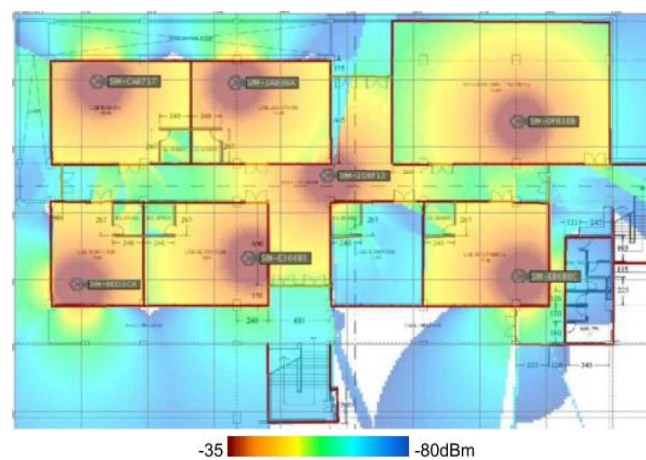


**Gambar 6 Peta sinyal rssi lantai 3 gedung JAK**

### 1. Gedung Jurusan Administrasi Niaga


Karakteristik gedung JAN sangat mirip dengan JAK. Gedung JAN juga terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 membutuhkan 6 perangkat AP agar semua area mendapatkan sinyal rssi dari AP. Keenam AP tersebut masing-masing ditempatkan di hall bagian selatan, ruang Dosen, ruang Staf, ruang HMJ, ruang PRODI, dan ruang Rapat. Besar nilai rssi yang terukur dari AP berkisar -35 dBm sampai -80 dBm. Hasil rancangan penempatan AP pada lantai 1 gedung JAN dan peta sebaran sinyal rssi dari masing-masing AP ditunjukkan dalam Gambar 7 kiri.

Lantai 2 membutuhkan 7 perangkat AP agar semua area mendapatkan sinyal rssi dari AP. Ketujuh AP tersebut masing-masing ditempatkan di ruang kelas 1, ruang kelas 2, ruang kelas 3, ruang kelas 5, ruang *case study*, ruang kelas 6, dan ruang kelas 7. Besar nilai rssi yang terukur dari AP berkisar -35 dBm sampai -80 dBm. Hasil rancangan penempatan AP pada lantai 2 gedung JAN dan peta sebaran sinyal rssi dari masing-masing AP ditunjukkan dalam Gambar 7 kanan.

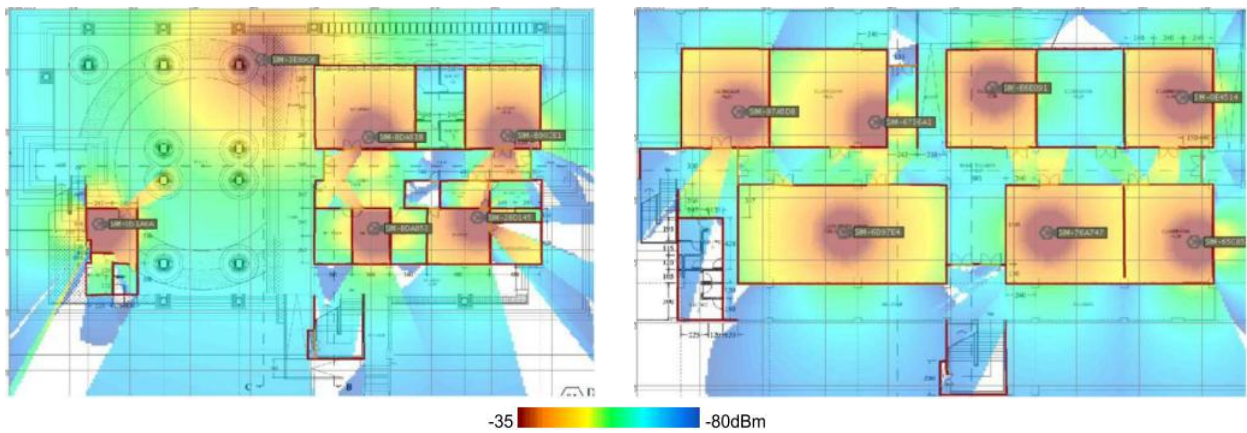

Gambar 7 Peta sinyal rssi lantai 1 gedung JAN

Selanjutnya, lantai 3 membutuhkan 6 perangkat AP agar semua area mendapatkan sinyal rssi dari AP. Keenam AP tersebut masing-masing ditempatkan di ruang Aula mini, laboratorium Bahasa, laboratorium Komputer, laboratorium Perkantoran, laboratorium Pengetikan dan laboratorium Manual. Besar nilai rssi yang terukur dari AP berkisar -35 dBm sampai -80 dBm. Hasil rancangan penempatan AP pada lantai 3 gedung JAN dan peta sebaran sinyal rssi dari masing-masing AP ditunjukkan dalam Gambar 8.

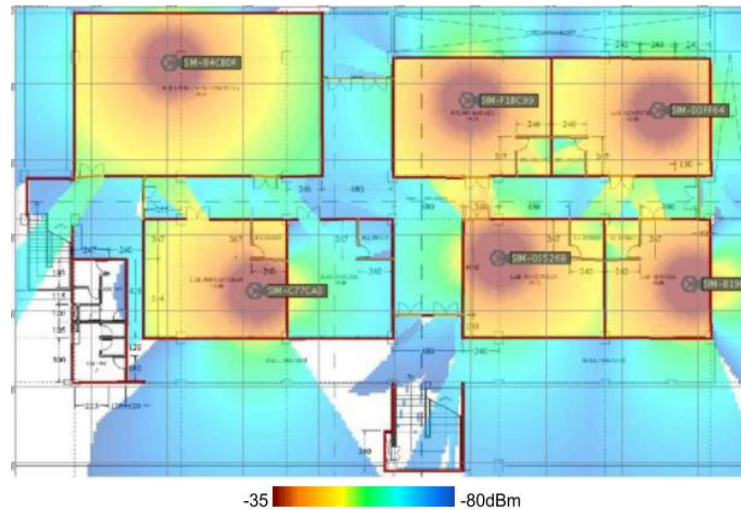

Gambar 8 Peta sinyal rssi lantai 3 gedung JAN

**Skenario 2**

Skenario 2 ini mempertimbangkan faktor cakupan area dan kapasitas. Berbeda dengan skenario 1. Pada skenario 2 ini selain mempertimbang kondisi fisik bangunan juga mempertimbangkan jumlah, jenis, dan kemampuan perangkat pengguna, serta aplikasi yang akan digunakan. Berdasarkan hasil pada tahapan analisis kebutuhan, diperoleh data jumlah pengguna dan jenis aplikasi yang akan dijalankan pada jaringan wifi. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan jumlah AP yang dibutuhkan dalam desain menggunakan formula 2, sehingga diperoleh data kebutuhan AP pada gedung JTE seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Data kebutuhan AP pada Gedung JTE

Model Perangkat	Jumlah Perangkat	Aplikasi	Airtime/ perangkat	Jumlah AP
<b>Netbook</b>	120	Web-browsing/email (moderate)	1,39%	1,67
<b>Laptop</b>	150	Web-browsing/email (heavy)	2,77%	4,15
	75	Youtube HD 720	6,93%	5,19
	85	E-learning	5,55%	4,71
	150	Web-browsing/email (light)	0,7%	1,05
<b>Smart phone</b>	100	Web-browsing /email (moderate)	1,39%	1,39
	75	Youtube Standard Defenition 360p	2,08%	1,56
<b>Total AP</b>				<b>19,72</b>


Hasil analisis kebutuhan JAK dan JAN tidak jauh berbeda, sehingga kebutuhan AP juga tidak berbeda. Kebutuhan AP JAK dan JAN dirinci pada Tabel 5.

**Tabel 5. Data kebutuhan AP pada Gedung JAK dan JAN**

Model Perangkat	Jumlah Perangkat	Aplikasi	Airtimel/ perangkat	Jumlah AP
Netbook	350	Web-browsing/email (moderate)	1,39%	4,87
Laptop	50	Web-browsing/email (heavy)	2,77%	1,39
	50	Youtube HD 720	6,93%	3,47
	175	E-learning	5,55%	9,71
	150	Web-browsing/email (light)	0,70%	1,05
Smart phone	200	Web-browsing/email (moderate)	1,39%	2,78
	75	Youtube SD 360p	2,08%	1,56
Total AP				24,82

**Gedung Jurusan Teknik Elektro**

Berdasarkan data yang diuraikan pada Tabel 4 diketahui jumlah AP yang akan ditempatkan pada gedung JTE adalah sebanyak 19,72 atau sama dengan 20 buah AP yang dibagi menjadi 9 buah untuk lantai 1 dan 11 buah untuk lantai 2. Kesembilan AP yang disebar di lantai 1 ditempatkan di laboratorium Pengukuran, ruang Workshop instalasi, laboratorium Elektronika digital & mikroprosesor, laboratorium Pengukuran & elektronika dasar, koridor bagian timur laut, koridor bagian barat daya, koridor bagian selatan, ruang Staf, dan ruang *Distributed Control System SCADA*. Besar nilai rssi yang terukur dari AP berkisar -35 dBm sampai -70 dBm. Sinyal rssi dari masing-masing AP pada lantai 1 ditunjukkan dalam Gambar 9 kiri.

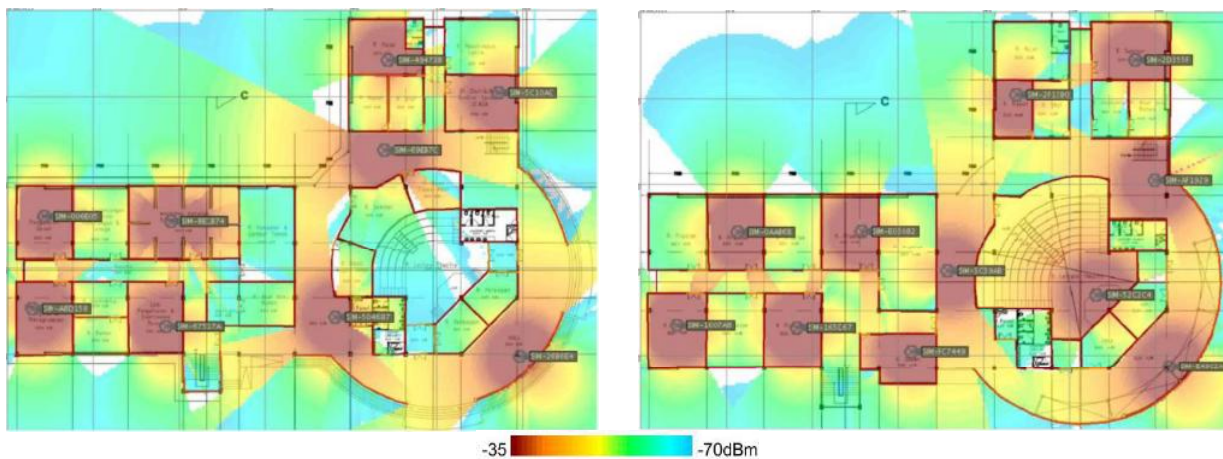

**Gambar 9 Peta sinyal rssi lantai 1 dan 2 JTE**

Pada lantai 2 ditempatkan 11 AP. Kesebelas AP tersebut masing-masing ditempatkan di ruang Praktek 2, ruang Praktek 4, ruang Praktek 6, ruang Praktek 8, ruang Dosen, koridor bagian timur, ruang Theater, koridor bagian barat laut, koridor barat daya, ruang Staf/Rapat, dan ruang Seminar. Besar nilai rssi yang terukur dari kesebelas AP tersebut berkisar -35 dBm sampai -70 dBm. Pola sinyal rssi dari masing-masing AP pada lantai 2 ditunjukkan dalam Gambar 9 kanan.

**1. Gedung Akuntansi**


Berdasarkan data yang diuraikan pada Tabel 5 diketahui jumlah AP yang akan ditempatkan pada gedung JAK sebanyak 24,82 atau sama dengan 25 buah AP yang dibagi menjadi 7 buah untuk lantai 1, 9 buah untuk lantai 2, dan 9 buah untuk lantai 3.

Ketujuh AP yang disebar di lantai 1 ditempatkan di ruang Pembina kemahasiswaan, ruang Staf, hall bagian selatan, ruang Kajur, ruang Tamu, ruang Layanan informasi, dan ruang HMJ. Besar nilai rssi yang terukur dari AP berkisar -35 dBm sampai -70 dBm. Sinyal rssi dari masing-masing AP pada lantai 1 ditunjukkan dalam Gambar 10 kiri.


Pada lantai 2 ditempatkan 9 AP. Kesembilan AP tersebut masing-masing ditempatkan di ruang Kelas 1, ruang Kelas 2, hall tengah, ruang Dosen, ruang Kelas 4, ruang Kelas 5, hall bagian utara, ruang *case study*,

dan hall bagian barat. Besar nilai rssi yang terukur dari kesembilan AP tersebut berkisar -35 dBm sampai -70 dBm. Pola sinyal rssi dari masing-masing AP pada lantai 2 ditunjukkan dalam Gambar 10 kanan.

Pada lantai 3 juga ditempatkan 9 AP. Kesembilan AP tersebut masing-masing ditempatkan di laboratorium Bahasa, laboratorium Akuntansi, Hall tengah, ruang Aula mini, laboratorium Komputer, laboratorium Multifungsi, hall bagian utara, laboratorium Komputer, dan laboratorium Multimedia. Besar nilai rssi yang terukur dari kesembilan AP tersebut berkisar -35 dBm sampai -70 dBm. Pola sinyal rssi dari masing-masing AP pada lantai 3 ditunjukkan dalam Gambar 11.

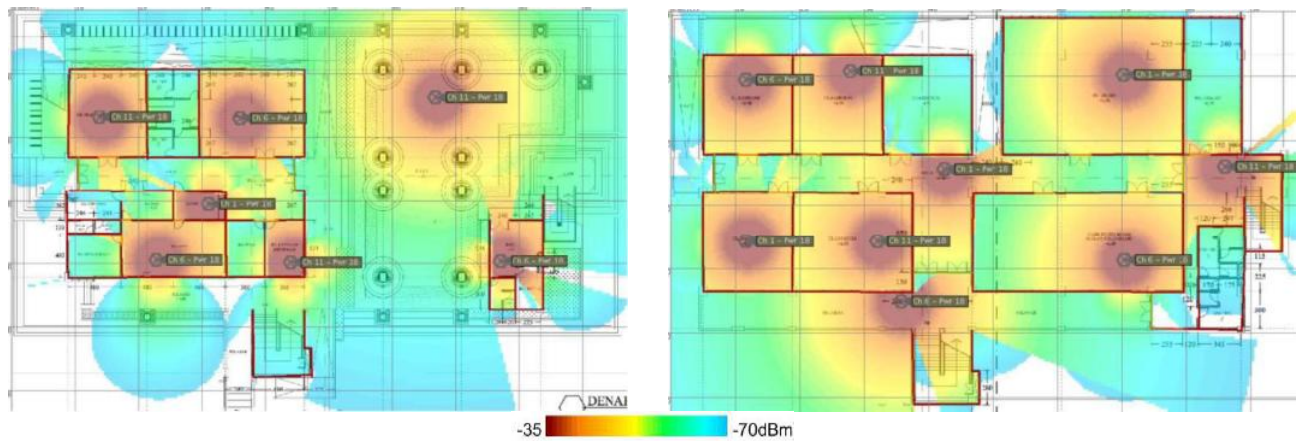

**Gambar 10** Peta sinyal rssi lantai 1 dan 2 JAK

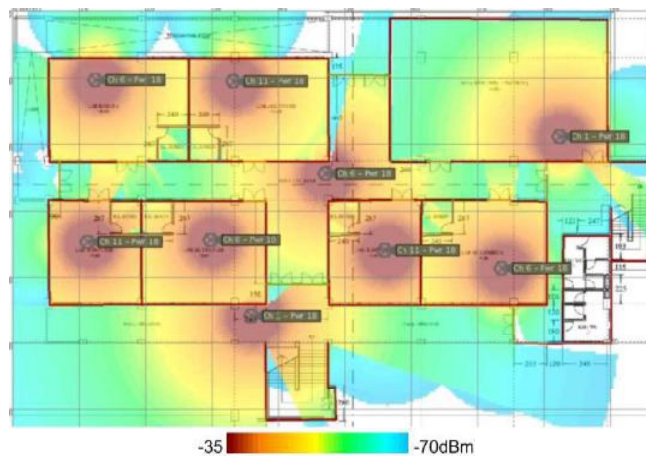

**Gambar 11** Peta sinyal rssi lantai 3 JAK

## 2. Gedung Adminstrasi Niaga


Berdasarkan data yang diuraikan pada Tabel 5 diketahui jumlah AP yang akan ditempatkan pada gedung JAN sebanyak 24,82 atau sama dengan 25 buah AP yang dibagi menjadi 7 buah untuk lantai 1, 9 buah untuk lantai 2, dan 9 buah untuk lantai 3. Desain penempatan AP pada gedung JAN tidak jauh berbeda dengan JAK.

Ketujuh AP yang disebar di lantai 1 ditempatkan di hall bagian selatan, ruang Dosen, ruang Staf, ruang HMJ, ruang PRODI, ruang Tamu, dan ruang Rapat. Besar nilai rssi yang terukur dari AP berkisar -35 dBm sampai -70 dBm. Sinyal rssi dari masing-masing AP pada lantai 1 ditunjukkan dalam Gambar 12 kiri.


Pada lantai 2 ditempatkan 9 AP. Kesembilan AP tersebut masing-masing ditempatkan di ruang Kelas 1, ruang Kelas 2, ruang Kelas 3, ruang Kelas 4, ruang Kelas 5, ruang *Case study*, hall bagian utara, ruang Kelas 6, dan ruang Kelas 7. Besar nilai rssi yang terukur dari kesembilan AP tersebut berkisar -35 dBm sampai -70 dBm. Pola sinyal rssi dari masing-masing AP pada lantai 2 ditunjukkan dalam Gambar 12 kanan.

Pada lantai 3 juga ditempatkan 9 AP. Kesembilan AP tersebut masing-masing ditempatkan di ruang Aula mini, hall bagian tengah, laboratorium bahasa, laboratorium Komputer, laboratorium perkantoran, laboratorium Manual 1, hall bagian utara, laboratorium Pengetikan dan laboratorium Manual 2. Besar nilai rssi yang terukur dari kesembilan AP tersebut berkisar -35 dBm sampai -70 dBm. Pola sinyal rssi dari masing-masing AP pada lantai 3 ditunjukkan dalam Gambar 13.



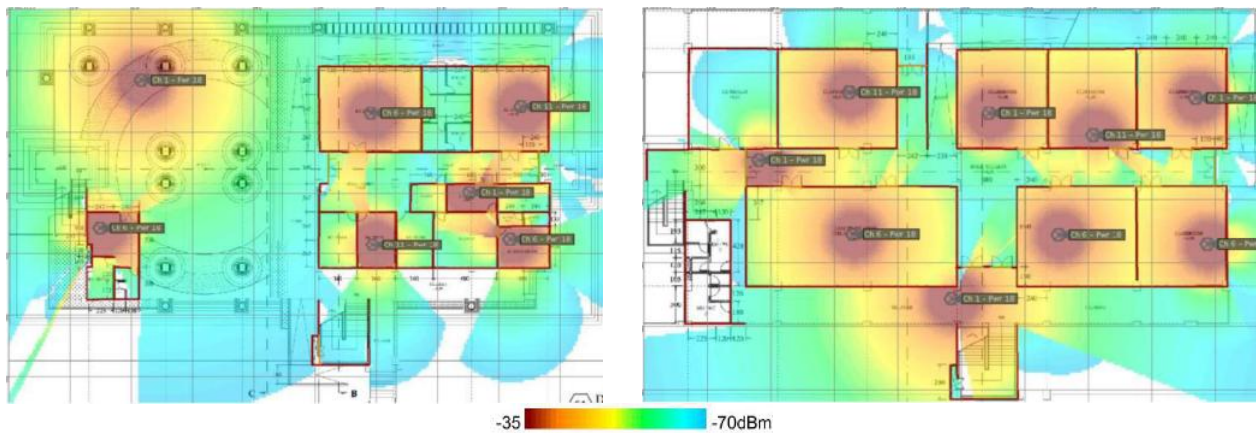

Gambar 12 Peta sinyal rssi lantai 1 dan 2 JAN

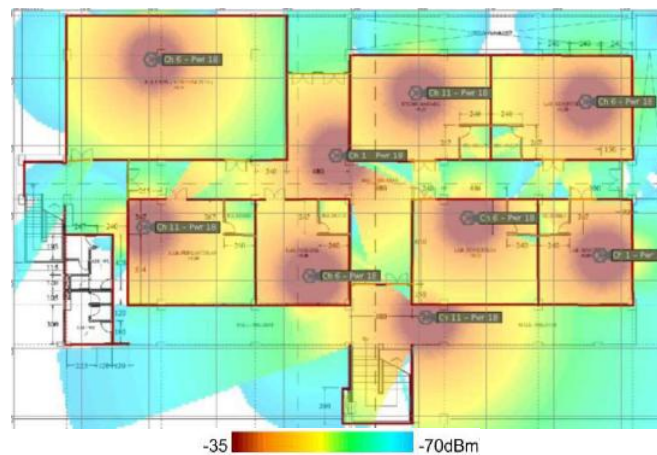

Gambar 13 Peta sinyal rssi lantai 3 JAN

Perbandingan hasil desain jaringan *wireless* menggunakan AP pada skenario 1 dan skenario 2 ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan Jumlah AP Skenario1 & 2

Area Penempatan	Jumlah AP		SK1 ÷ SK2 (%)
	Skenario 1 (SK1)	Skenario 2 (SK2)	
Gedung JTE	15	20	75,00
Gedung JAK	20	25	80,00
Gedung JAN	19	25	76,00
Total rerata (%)			77,00

Hasil rancangan penempatan AP pada skenario 1 membutuhkan 15 buah AP untuk JTE, 20 buah AP untuk JAK, dan 19 buah AP untuk JAN. Sedangkan pada skenario 2 membutuhkan 20 buah AP untuk JTE, 25 buah AP untuk JAK, dan 25 buah AP untuk JAN. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam perancangan penempatan AP pada Kampus 2 PNUP sebaiknya mempertimbangkan cakupan area dan kapasitas, karena rancangan yang hanya mempertimbangkan cakupan area saja hanya dapat memenuhi 77,00% kebutuhan AP.

**KESIMPULAN**

Kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Desain jaringan WLAN berdasarkan cakupan area dan kapasitas pada kampus 2 PNUP menggunakan *Access Point* sebanyak 20 buah AP untuk JTE, 25 buah AP untuk JAK, dan 25 buah AP untuk JAN.
2. Desain jaringan WLAN sebaiknya mempertimbangkan cakupan area dan kapasitas, karena desain yang mempertimbangkan cakupan area saja hanya dapat memenuhi 77% kebutuhan AP.

## **REFERENSI**

- Surjati I., Chandra H., Prabowo A., “Analisis Sistem Integrasi Jaringan WiFi dengan Jaringan GSM Indoor pada Lantai Basement Balai Sidang Jakarta Convention Centre”, *JETri*, Vol. 7, No. 1, Hal 1-16, Agustus 2007.
- Saharuna Z., Widyawan, Sumaryono S., “Deployment jaringan sensor nirkabel berdasarkan algoritma particle swarm optimization”, *Conference on Information Technology and Electrical Engineering (CITEE)*, 2012.
- Yeong, Shoa-Yei, “Indoor WLAN Monitoring and Planning using Empirical and Theoretical Propagation Models”, *Universiti Sains Malaysia*, 2010.
- Widyaningsih B, dkk., “Optimasi Area Cakupan Jaringan Nirkabel Dalam Ruangan (Studi kasus: PTIIK Universitas Brawijaya)”, *Universitas Brawijaya*, 2011.
- Nurwarsito H, Amron K, dan Widyaningsih B, “Wifi Network Design for High Performance”, *International Conference on Engineering and Technology Development (ICETD)*, hal. *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, vol. A247, pp. 161–166, 2013.
- Riza M. F., Santoso I., Zahra A.A.,”Simulasi Cakupan Area Sinyal WLAN 2,4 GHz pada Ruangan”, 2012.
- Fajar F, “Perencanaan Coverage Indoor Wireless Local Area Network (WLAN) di Hotel Graha Petrokimia Gresik”. 2010.
- Nagy A. V., "Aerohive Design & Configuration Guide High-Density Wi-Fi", *Aerohive Networks, Inc., Sunnyvale*, 2012.